
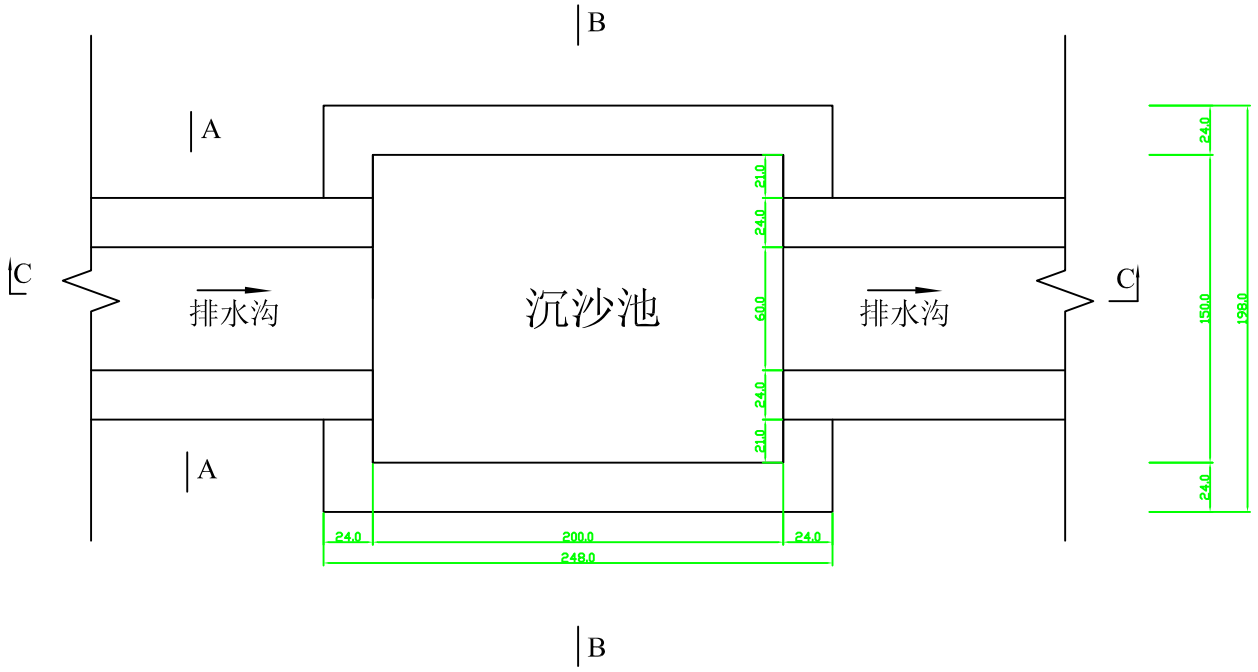



沉砂池及排水沟平面图

比例 1:100

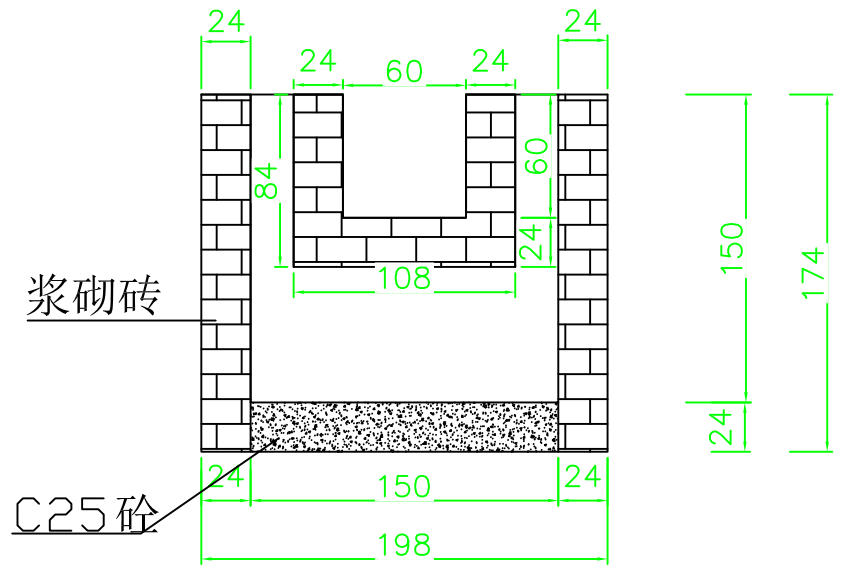

B-B断面


比例 1:100

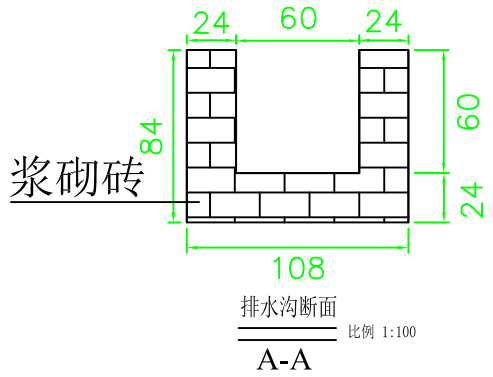

排水沟断面

比例 1:100

A-A

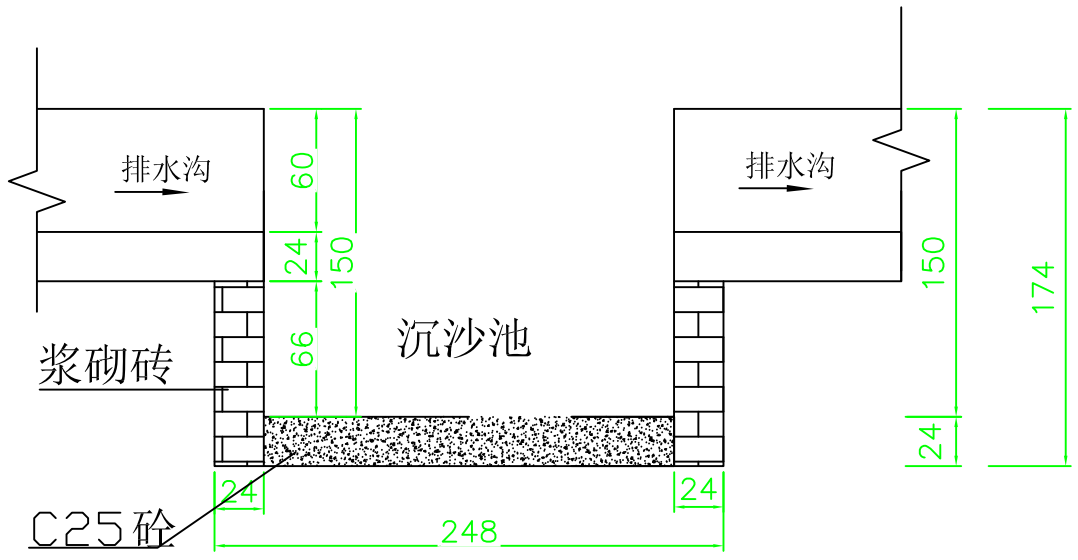

C-C断面

比例 1:100

说明：

1.图中高程以m计，其余尺寸以cm计；

2.沉砂池长2.0m，宽1.50m，深1.50m，侧墙采用M7.5水泥砂浆砖砌厚24cm，底板采用C20砼浇厚24cm，表面用M10水泥砂浆砌抹面；

3.排水沟尺寸为宽0.6m，深0.6m，四周采用M7.5水泥砂浆砖砌厚24cm,表面用M10水泥砂浆砌抹面。

4.沉沙池地基承载力不小于200KPa。

四川省水利科学研究院					
批 准		乐山五通桥区化工园区		可 研 阶 段	
核 定				水 保 部 分	
审 查		沉砂池及排水沟典型设计图			
校 核					
设 计					
制 图					
设计证号		比 例	见图	日 期	2023年2月
资质证号	水保方案（川）字第0062号	图 号	附图14		